

旧「有料指定ごみ袋・大型ごみ指定シール」の使用期限の延長と買い取りを行います


■問合せ 環境業務課 ☎41-2723

6月まで販売していた旧「有料指定ごみ袋・大型ごみ指定シール」は、これまでに新しい有料指定ごみ袋等への切り替えが済んでいる世帯等がある一方で、9月30日までに切り替えが終わらない世帯等があることも想定されるため、使用期限を延長する予定です。

あわせて、下記のとおり旧「有料指定ごみ袋・大型ごみ指定シール」の買い取りも行います。

家庭などの使用状況に合わせて、使い切るか、買い取りか、いずれかの方法により、新しい有料指定ごみ袋等への切り替えに協力をお願いします。

▶ 旧「有料指定ごみ袋(家庭用・事業所用)・大型ごみ指定シール」の使用期限と買い取りスケジュール (案)

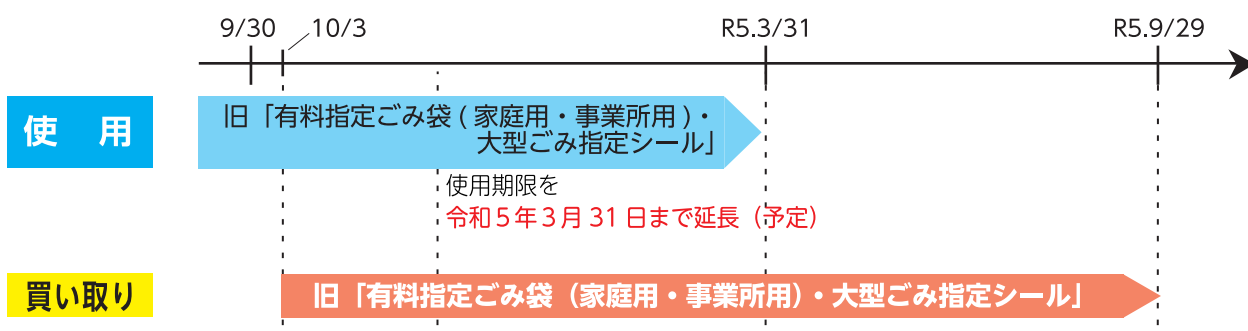

●使用期限の延長(※予定)

変更前：令和4年9月30日(金)まで → **変更後：令和5年3月31日(金)まで**

使用期限の延長に伴い、旧「家庭用燃えないごみ袋」を3月末まで、引き続き「燃えるごみ用」として使用可能となります。

●買い取りの方法等

●買い取り期間・受付時間

令和4年10月3日(月)～令和5年9月29日(金)

受付時間：平日 午前8時30分～午後5時15分
ただし、令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く

●買い取り単位・金額

旧「有料指定ごみ袋(家庭用・事業所用)・大型ごみ指定シール」を1枚単位で、それぞれの販売価格で買い取ります。**(未使用のものに限る)**

新型コロナ感染拡大防止等のため、できる限り10枚単位での買い取りによる手続き時間の短縮に協力をお願いします。

●代金の受け取り

【家庭用】 … 現金または口座振込み


5,000円以上の場合は、できる限り
口座振込みの協力をお願いします。

【事業所用】 … 口座振込み

※口座振込みの場合、通帳を持参してください。

●買い取り場所

大牟田市役所南別館1階(予定)

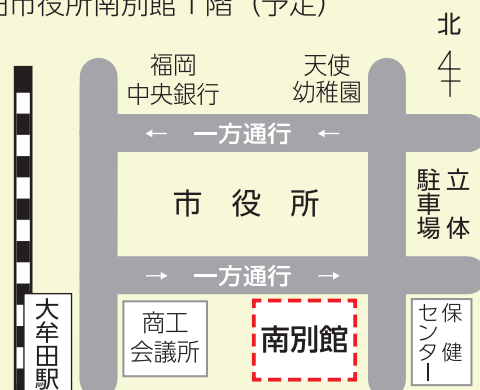

水洗化促進キャンペーン vol.6

～3年ぶりに「生物教室」を開催～

■ 問合せ 環境保全課 (☎41-2721)

川に棲む生き物から河川の水質を知る

8月4日に諏訪川（熊本県名 関川）の岩本橋（荒尾市上井手）で、大牟田・荒尾・南関の小学生を対象に川の生物教室を開催。参加した13人の子どもたちは、生き物や水質を調査し、水環境の大切さを学びました。



諏訪川の水質は「(I) きれいな水」

福岡県保健環境研究所から講師を迎え、川底の昆虫や魚などを捕まえ、その種類を調べることで、川の水質を判定しました。

カワゲラの仲間など14種類の昆虫やエビなどの甲殻類が見つかり、水質判定表1の結果は4段階の最高ランク「(I) きれいな水」と判定されました。

魚類は、虹色の婚姻色に染まったオイカワなど5種類が確認され、水質判定表2の3番目「(Ⅲ) 自然が失われつつある環境」と判定されました。

生活排水による河川の汚れは近年改善されてきていますが、生き物にとって棲みやすい環境は失われつつあるということが分かりました。河川をさらに改善するために、より一層の対策が求められます。



【水質判定表1】

河川に生息している昆虫や甲殻類の種類に応じて、河川の水質を4段階で評価

(I) きれいな水
(II) やや汚れた水
(Ⅲ) 汚れた水
(IV) 大変汚れた水

【水質判定表2】

河川で捕れた魚の種類に応じて、河川の水質を4段階で評価

(I) とても豊かな自然が残る環境
(II) 豊かな自然が残る環境
(Ⅲ) 自然が失われつつある環境
(IV) 自然がかなり失われた環境



ESD学習で生活排水対策を考えます

市内の小中学校では、諏訪川（岩本橋）のほか、堂面川（陣屋眼鏡橋）や白銀川（岡天満宮）においても生き物調査を通して水質判定を行っており、生活排水対策について考えるESD学習が広がっています。

ヤゴなどの昆虫、エビやサワガニ、ドジョウやドンコなど自然と触れ合いながら生活排水対策について学ぶ貴重な機会となっています。



水洗化が生き物の多様性を守る

美しい川や海を残すことは、そこに棲む生き物の多様性をもっと豊かにしていくということでもあります。そのためには、生活排水を川や海へ流す前にしっかり処理する水洗化が欠かせません。

子どもたちに美しい川や海を残すために、衛生的で快適な生活排水の水洗化をみんなで進めましょう。

今月の水洗化相談会

公共下水道への接続や、合併処理浄化槽への切り替えについて、個別に相談を受け付けます。気軽に相談してください。

▶とき 9月25日(日) 10:15～13:45

▶ところ 手鎌地区公民館

浄化槽設置補助金
申請予定件数

64件 (8月24日現在)

合併処理浄化槽
にかかる支援は
こちら→



下水道接続にか
かる支援はこ
ちら→

