



福岡県の”水道カルテ”（耐震化対策）

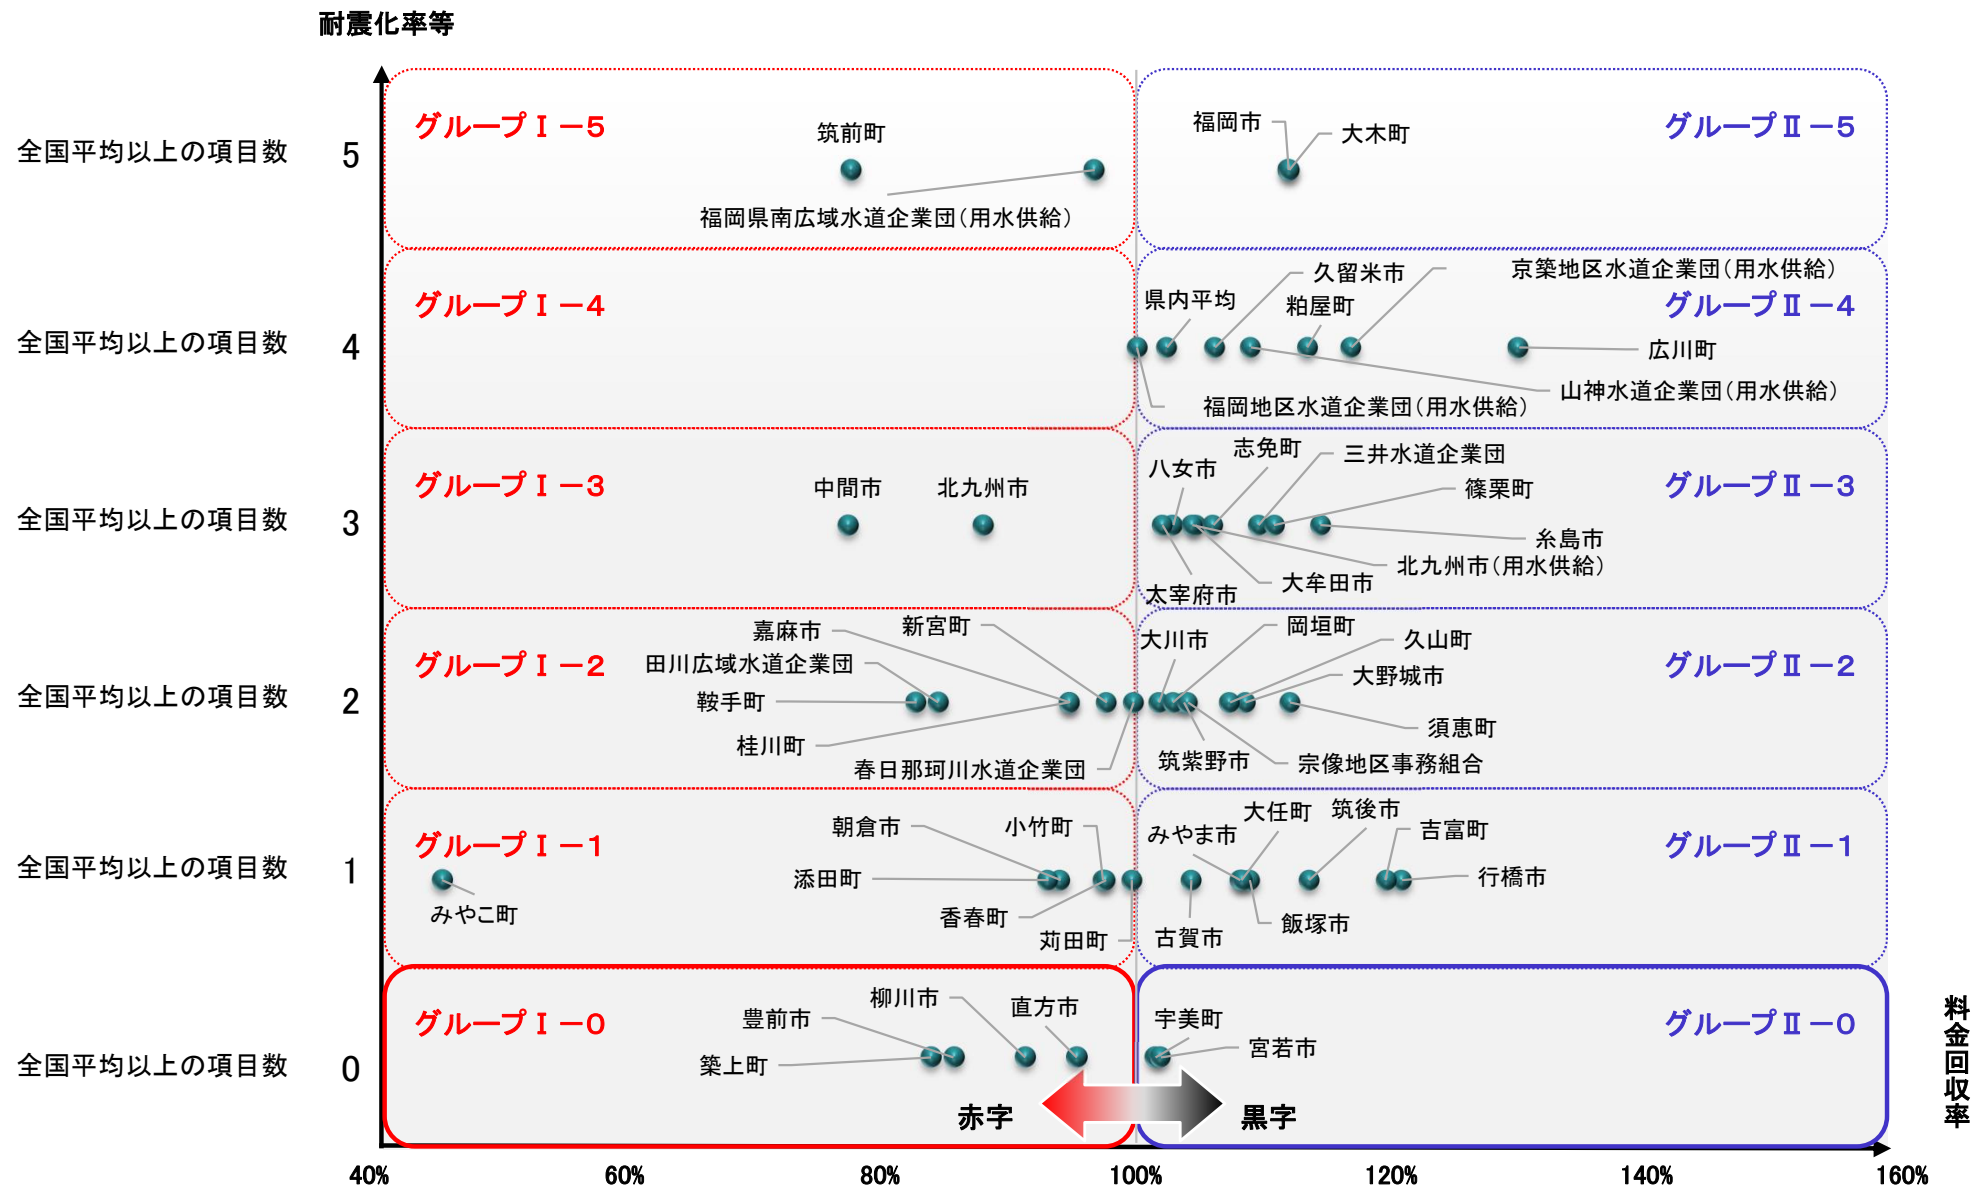

福岡県の”水道カルテ”（老朽化対策）

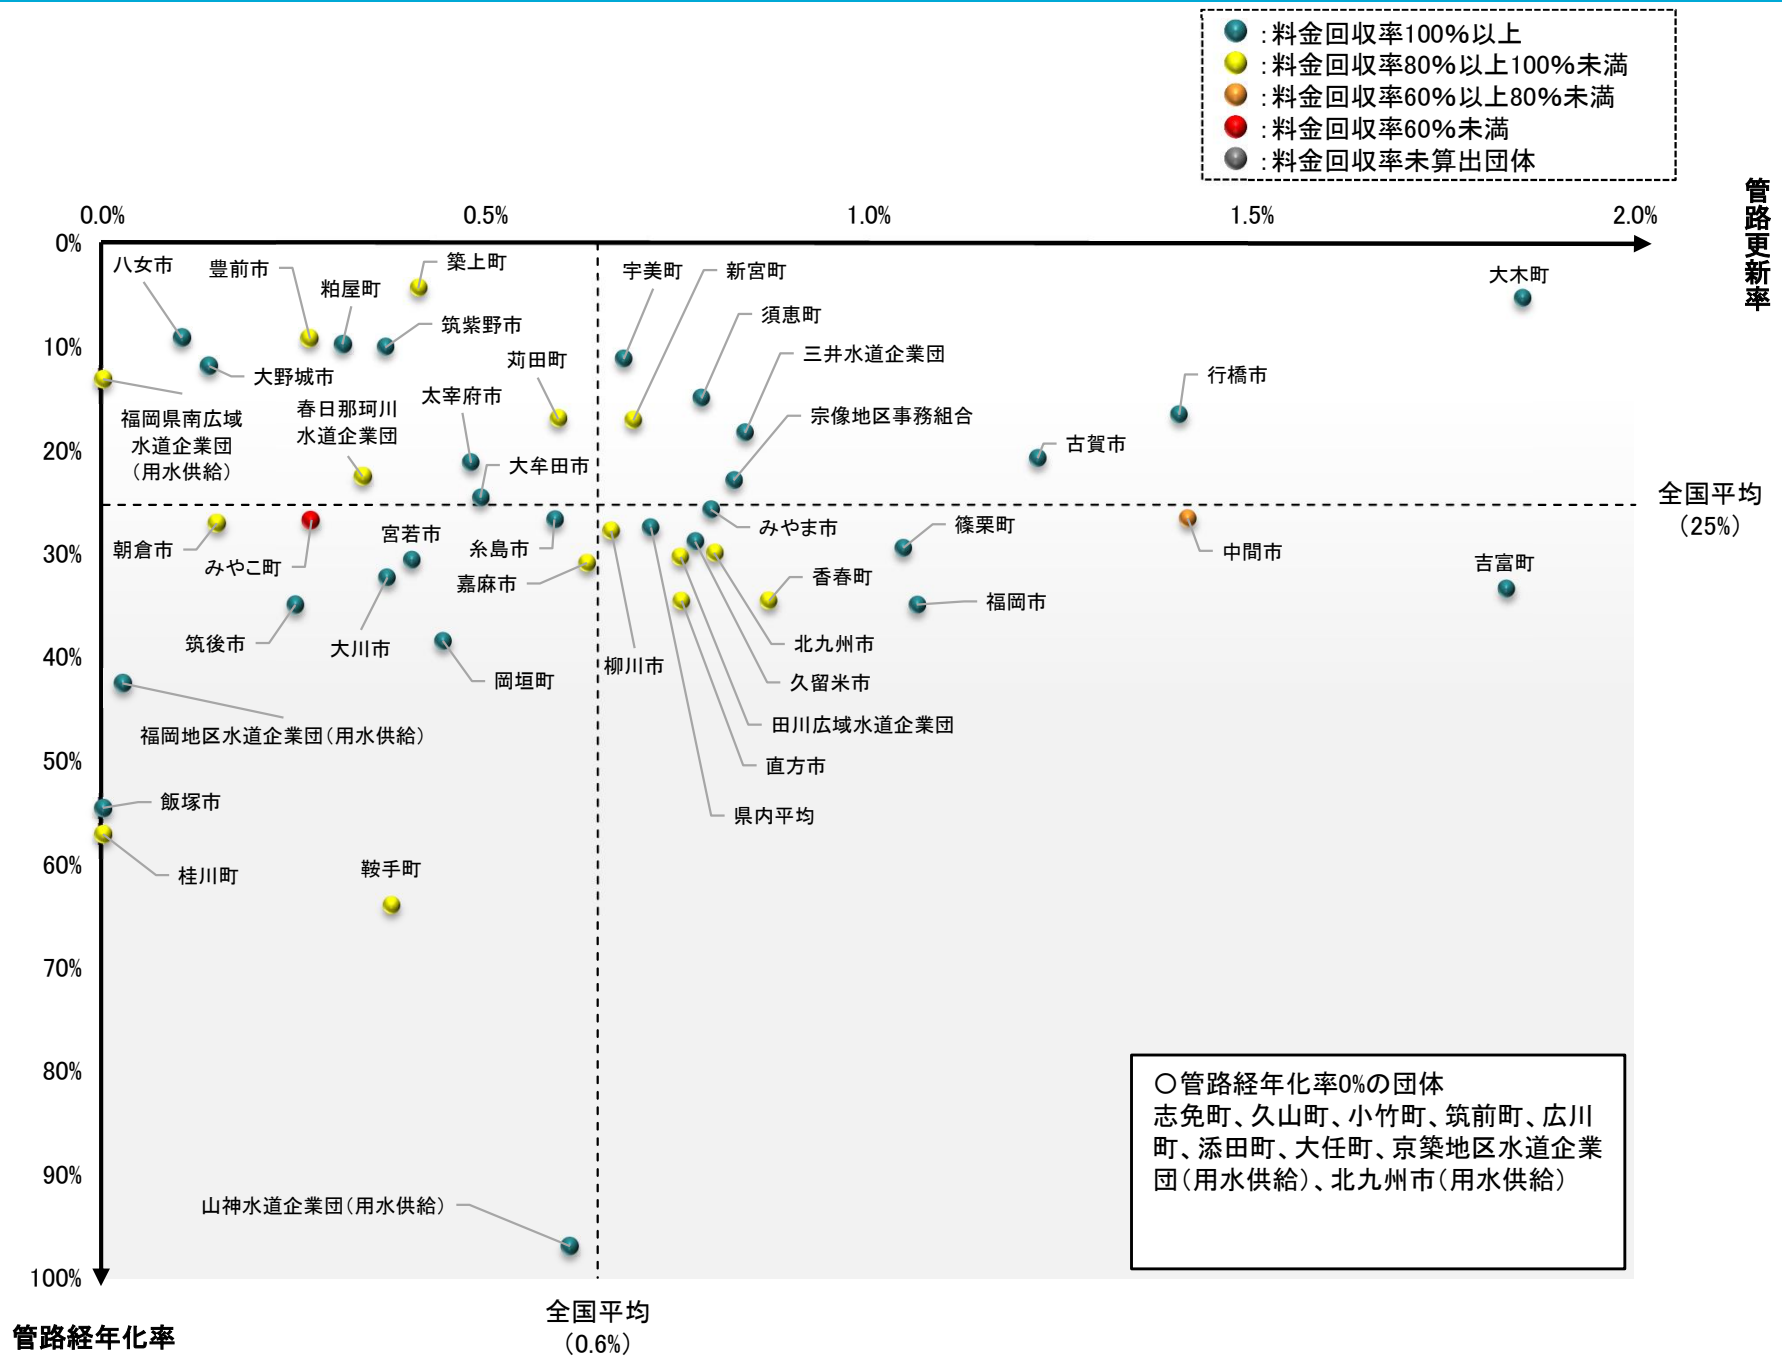

福岡県の”水道カルテ”

事業主体名	全国平均	県内平均	北九州市	福岡市	大牟田市	久留米市	直方市	飯塚市	柳川市	嘉麻市	朝倉市	八女市	筑後市	大川市	行橋市	豊前市	中間市	三井水道企業団	筑紫野市	春日那珂川水道企業団	大野城市	太宰府市
グループ			I-3	II-5	II-3	II-4	I-0	II-1	I-0	I-2	I-1	II-3	II-1	II-2	II-1	I-0	I-3	II-3	II-2	I-2	II-2	II-3
料金回収率(R5)		102%	88%	112%	105%	106%	95%	109%	91%	95%	94%	103%	114%	102%	121%	86%	77%	110%	104%	99%	109%	102%
＜参考＞ 1か月の水道料金	3,350円	3,780円	2,200円	2,827円	3,982円	2,585円	4,081円	3,058円	3,454円	3,058円	3,685円	4,590円	3,580円	4,130円	4,020円	4,570円	2,486円	3,960円	3,530円	3,652円	3,630円	3,971円
＜参考＞ 資産維持費を含む総括 原価を基礎として料金 設定しているか			—	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—
耐震化 率等 (R5)	取水施設	47%	49%	5%	100%	0%	61%	0%	11%	0%	0%	—	20%	—	0%	0%	0%	—	0%	0%	0%	0%
	浄水施設	44%	58%	59%	67%	80%	61%	32%	12%	0%	72%	11%	7%	0%	0%	0%	0%	—	0%	78%	0%	48%
	配水池	68%	74%	53%	100%	100%	70%	51%	74%	53%	51%	81%	70%	71%	0%	42%	30%	82%	56%	52%	100%	93%
	導水管・ 送水管の 耐震適合率	47%	49%	58%	83%	31%	42%	38%	12%	35%	11%	36%	56%	24%	0%	0%	52%	47%	53%	41%	41%	5%
	重要施設に 接続する 水道管路の 耐震適合率	40%	34%	96%	100%	58%	59%	0%	16%	14%	—	8%	0%	34%	1%	100%	36%	56%	17%	77%	35%	49%
老朽化率	管路 経年比率	25%	27%	30%	35%	25%	29%	35%	55%	28%	31%	27%	9%	35%	32%	17%	9%	27%	18%	10%	23%	12%
	管路 更新率	0.6%	0.7%	0.8%	1.1%	0.5%	0.8%	0.8%	—	0.7%	0.6%	0.1%	0.1%	0.3%	0.4%	1.4%	0.3%	1.4%	0.8%	0.4%	0.3%	0.1%

事業主体名	全国平均	県内平均	宇美町	篠栗町	志免町	須恵町	新宮町	古賀市	久山町	粕屋町	岡垣町	小竹町	鞍手町	宮若市	桂川町	筑前町	糸島市	大木町	広川町	みやま市	香春町	添田町
グループ			II-0	II-3	II-3	II-2	I-2	II-1	II-2	II-4	II-2	I-1	I-2	II-0	I-2	I-5	II-3	II-5	II-4	II-1	I-1	I-1
料金回収率(R5)		102%	102%	111%	106%	112%	98%	104%	107%	113%	103%	97%	83%	102%	95%	78%	114%	112%	130%	108%	98%	93%
＜参考＞ 1か月の水道料金	3,350円	3,780円	4,320円	3,245円	3,938円	3,920円	3,980円	3,920円	2,530円	3,680円	3,500円	4,020円	3,018円	3,850円	2,790円	4,428円	4,260円	3,870円	4,450円	3,510円	4,418円	3,971円
＜参考＞ 資産維持費を含む総括 原価を基礎として料金 設定しているか			—	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○
耐震化 率等 (R5)	取水施設	47%	49%	0%	49%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	—	0%	0%	—	0%	—	—	0%	0%	0%
	浄水施設	44%	58%	32%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	67%	100%	0%	0%	0%	—	47%	—	—	0%	0%	44%
	配水池	68%	74%	62%	0%	46%	77%	75%	100%	0%	82%	0%	0%	0%	100%	100%	61%	—	100%	30%	13%	0%
	導水管・ 送水管の 耐震適合率	47%	49%	21%	87%	67%	24%	23%	13%	98%	96%	14%	4%	33%	5%	34%	100%	81%	—	3%	4%	33%
	重要施設に 接続する 水道管路の 耐震適合率	40%	34%	35%	82%	100%	8%	26%	25%	90%	92%	56%	—	60%	5%	—	100%	52%	—	—	—	—
老朽化率	管路 経年比率	25%	27%	11%	29%	—	15%	17%	21%	—	10%	38%	—	64%	31%	57%	—	27%	5%	—	26%	35%
	管路 更新率	0.6%	0.7%	0.7%	1.0%	1.0%	0.8%	0.7%	1.2%	1.1%	0.3%	0.4%	0.9%	0.4%	0.4%	—	—	0.6%	1.9%	0.00%	0.8%	0.9%

福岡県の”水道カルテ”

事業主体名		全国平均	県内平均	大任町	荻田町	みやこ町	築上町	吉富町	宗像地区事務組合	田川広域水道企業団	山神水道企業団(用水供給)	福岡県南広域水道企業団(用水供給)	福岡地区水道企業団(用水供給)	京築地区水道企業団(用水供給)	北九州市(用水供給)
グループ				Ⅱ-1	I-1	I-1	I-0	Ⅱ-1	Ⅱ-2	I-2	Ⅱ-4	I-5	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-3
料金回収率(R5)			102%	108%	99%	46%	84%	120%	104%	85%	109%	97%	100%	117%	104%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,350円	3,780円	5,540円	3,440円	4,450円	4,895円	4,130円	4,093円	4,459円					
＜参考＞ 資産維持費を含む総括原価を基礎として料金設定しているか				○	○	○	○	－	○	○					
耐震化率等 (R5)	取水施設	47%	49%	0%	0%	0%	36%	0%	0%	52%	0%	98%	100%	0%	0%
	浄水施設	44%	58%	0%	71%	46%	37%	0%	0%	0%	86%	50%	100%	50%	4%
	配水池	68%	74%	0%	33%	14%	27%	82%	75%	17%	100%	84%	100%	－	100%
	導水管・送水管の耐震適合率	47%	49%	7%	16%	22%	33%	23%	36%	36%	100%	62%	22%	63%	100%
	重要施設に接続する水道管路の耐震適合率	40%	34%	－	32%	0%	0%	32%	48%	－	－	－	－	－	－
老朽化率	管路経年化率	25%	27%	－	17%	27%	4%	33%	23%	30%	97%	13%	43%	－	－
	管路更新率	0.6%	0.7%	－	0.6%	0.3%	0.4%	1.8%	0.8%	0.8%	0.6%	－	0.03%	0.00%	－